



陕西得天节能环保检测有限公司
Shanxi Detian Energy Conservation and Environmental Protection Testing Co., Ltd



检 测 报 告

WT2501-020I-1200

项目名称: 榆林高新污水处理有限公司水质检测
(7月份)

被测单位: 榆林高新污水处理有限公司

委托单位: 榆林高新污水处理有限公司

报告日期: 2025年8月2日

陕西得天节能环保检测有限公司



检测报告

WT2501-020I-1200

第1页 共2页

项目名称	榆林高新污水处理有限公司水质检测（7月份）			
被测单位	榆林高新污水处理有限公司			
项目地址	榆林市			
客户信息	贺波 13259358239			
样品种类	废水	样品状态	污水处理厂进口：液态灰黑 污水处理厂出口：液态浅黄	
样品来源	污水处理厂进口 污水排放口	样品数量	2个	
样品编号	WT2501-020I-1S01~02-01			
采样人员	刘刚、张宸瑄			
检测目的	水质检测	采样日期	2025年7月30日	
收样日期	2025年7月30日	分析日期	2025年7月31日~8月1日	
检测方法/依据				
分析项目	检测方法/依据	检出限	仪器设备名称及编号	检测人员
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	UV-1800 紫外可见 分光光度计	王帅
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸 钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	YTHJ-YQ-093（有 有效期至 2026.4.18）	叶文静
检 测 结 果				
检测项目	采样点位	污水处理厂进口	污水排放口	出口标准限值
氨氮（以 N 计，mg/L）		81.0	0.451	1.5（3）
总氮（以 N 计，mg/L）		92.5	8.03	15
备注：1、标准限值参考《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB 61/224-2018 中表 1A 标准。 3、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。				

编制人：刘刚

复核人：张宸瑄


审核人：贺波 签发人：张宸瑄



检测报告

WT2501-020I-1200
现场照片:

第 2 页 共 2 页

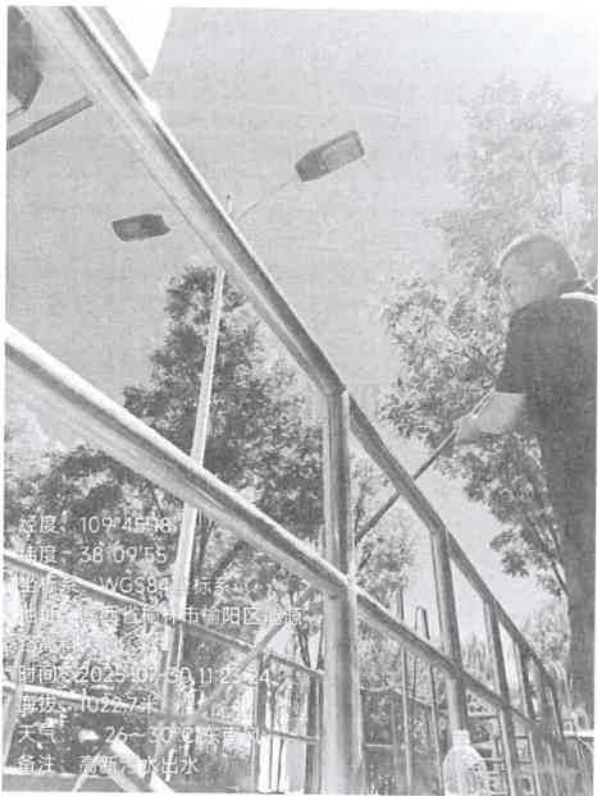

保
用

有限公司